

1/2	Strona tytułowa
2/2	Rozdzielnica RGppoż Schemat strukturalny

Oznaczenia literowe stosowane  
na schematach rozdzielnic elektrycznych

- 1Q... – wyłącznik mocy  
 2Q... – rozłącznik mocy  
 3Q... – rozłącznik izolacyjny  
 0F... – bezpiecznik topikowy  
 1F... – rozłącznik bezpiecznikowy  
 2F... – wyłącznik nadprądowy  
 3F... – wyłącznik nadprądowy  
           z modułem różnicowoprądowym  
 4F... – wyłącznik silnikowy  
 FI... – wyłącznik różnicowoprądowy  
 K... – stycznik instalacyjny  
 KM... – przekaźnik instalacyjny  
 KT... – przekaźnik czasowy z opóźnieniem wyłączenia  
 TR... – transformator bezpieczeństwa  
 T... – przekładnik prądowy

Uwagi:

- Połączenia obwodów zewnętrznych należy wykonać przy zastosowaniu dławnic i listew zaciskowych.
- W rozdzielnicy należy pozostawić 30% rezerwę wolnego miejsca na przyszłą rozbudowę.
- Ochronniki przeciwprzepięciowe stosować zgodnie z DTR producenta.
- Rozdzielnicę należy wyposażyć w zamek z kluczem oraz czytelny schemat strukturalny.

Układ sieci: TN–S

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:

- izolacja podstawowa,
- obudowa urządzeń.

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:


- samoczynne wyłączenie zasilania.

Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca:

- wyłączniki różnicowoprądowe, wyskokoczułe,
- miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

TB	Data	Imię i nazwisko	Podpis	Podziałka	Investor:	GMINA TARNOWSKIE GÓRY MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. JANASA 9, 42–612 TARNOWSKIE GÓRY
Projekt. cz.elekt.	09.17	mgr. inż. Mariusz SZLENK upr.bud.proj.nr SLK/4438/PWOE/13 w specj. architektonicznej nr ewid. SLK/IE/8275/13		–	Temat:	<b>BUDOWA PARKINGU WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ DROGĄ DOJAZDOWĄ DO CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORÓW</b>
Sprawdz. cz.elekt.	09.17	mgr. inż. Michał KRETEK upr.bud.proj.nr SLK/4506/PWOE/12 w specj. elektrycznej nr ewid. SLK/IE/8047/13		Stadium	Adres:	DZIAŁKI NR 3421/43; 3420/43; 1768/40 (OBRĘB EWID.: STARE TARNOWICE) PRZY UL. JANASA 11 W TARNOWSKICH GÓRACH
				PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY	Nazwa rysunku:	ROZDZIELNICA RG/RGppoż. SCHEMAT STRUKTURALNY
Niniejsza dokumentacja stanowi własność P.P."ARCHI–2" i może być wykorzystana zgodnie z zamówieniem Udostępnienie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody Pracowni					Nr rys.	E–100
					P.P. ARCHI–2 – ZABRZE	



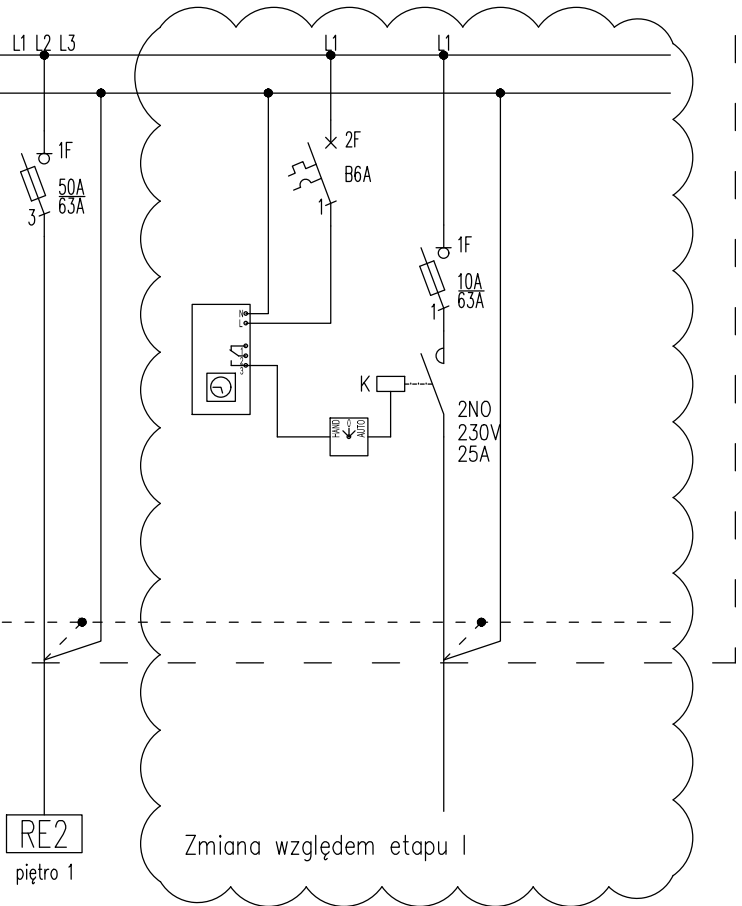

Zmiana względem etapu I

RE2  
piętro 1

RG/RE2		RG/OZ1	
-		12	
57 400		200	
YKYzo 5x16		YKYzo 3x1,5	
Rozdzielnica elektryczna RE2	Zegar astronomiczny	Oświetlenie zewnętrzne	
RG		elewacja	